


DISTRIBUZIONE	
H.C.B.	X
H.C.I.	
H.C.G.	
BAM	
CE	

Codice IBM

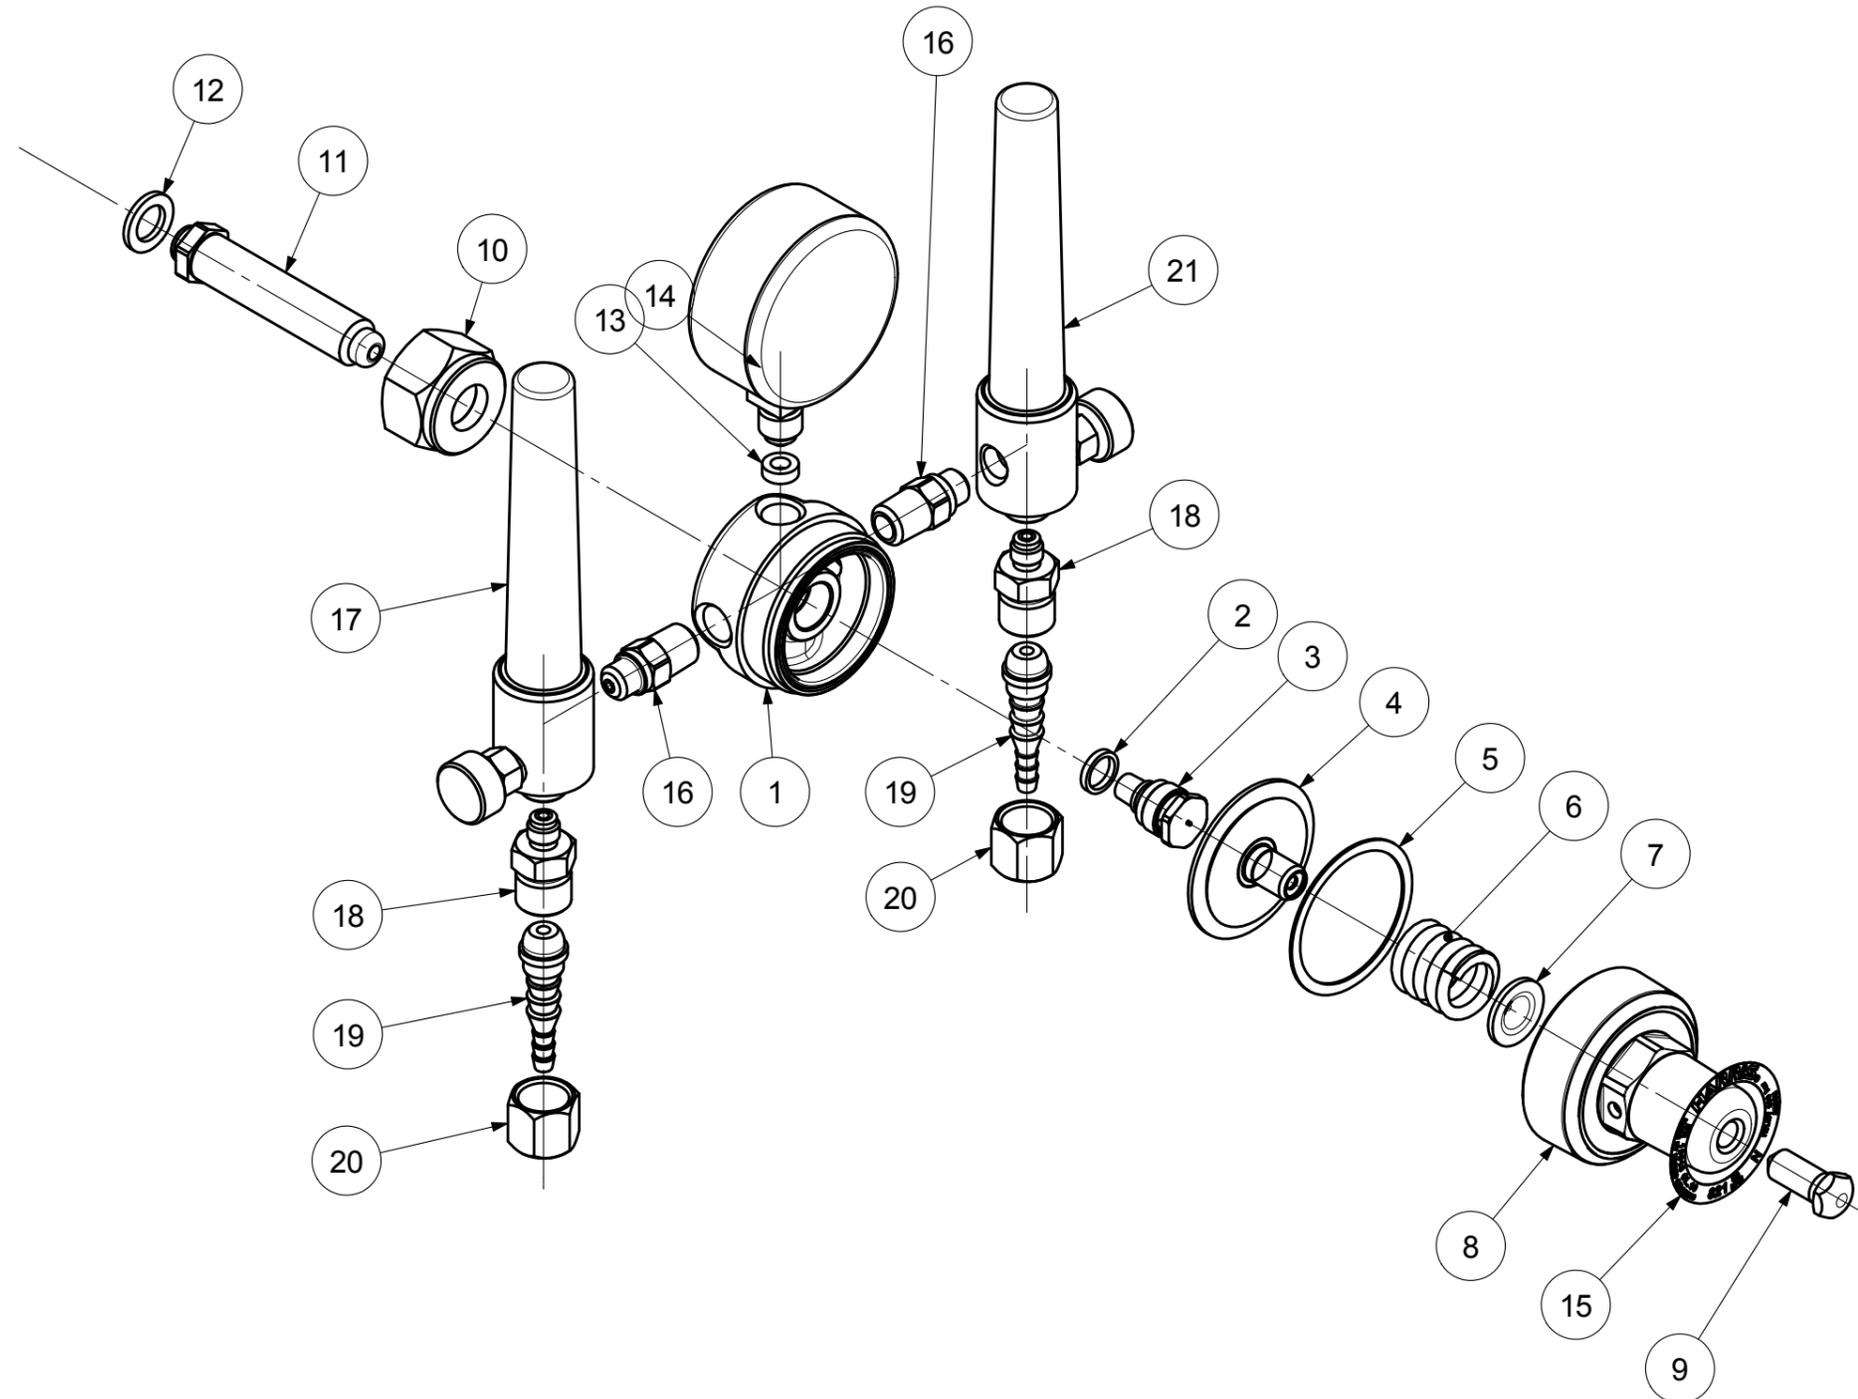

RIF.	QTA.	CODICE	DESCRIZIONE
1	1	821106	CORPO
2	1	89539	GUARNIZIONE
3	1	9100843	VALVOLA
4	1	D8014	DIAFRAMMA
5	1	80171	GUARNIZIONE
6	1	801852	MOLLA
7	1	10164	PIVOTTO
8	1	801112	COPERCHIO
9	1	801776	VITE
10	1	6659GN	DADO
11	1	56862MO	STEM ATTACCO ENTRATA
12	1	6639MO	GUARNIZIONE
13	1	84139A	GUARNIZIONE
14	1	8E615	MANOMETRO 0-315 bar
15	1	82165AAR30LMEI	ETICHETTA REGOLATORI
16	2	86157	RACCORDO
17	1	H86630LARC	FLUSSOMETRO
18	2	60157SR2	RACCORDO DI USCITA
19	2	9865S	ALBERINO PORTAGOMMA
20	2	E959R	DADO
21	1	H866D30LARC	FLUSSOMETRO

Tolleranze su quote libere	
Dimensione in mm	Valore in mm
Da 0 fino a 5	±0,10
Da 5 fino a 30	±0,25
Da 30 fino a 120	±0,40
Da 120 fino a 350	±0,50
Oltre 350	±0,75

LE MISURE SONO IN MILLIMETRI

Tolleranza su angoli ±30°

Rev.: 00

Registrazione uscita: U425-04 Data 15-10-2004 Firma GR RM/
 SOSTITUISCE PARI NUMERO DEL 30/09/02 (INSERIMENTO NEL CAD3D)

Materiale: Finitura:
 T.T.:

Note: PRESSIONE FISSA 3.5 bar, FLUSSO DI USCITA 0-30 LpM, PER ARGON

HARRIS CALORIFIC srl
 Bologna - Italy

821Z025

Descrizione: RIDUTTORE

Scala 1:2 Dis. GR Data 15-10-2004
 Formato A3 Foglio 1/1

Proprietà della HARRIS Calorific Division of the LINCOLN Electric Co., U.S.A. Licenziataria per l'uso HARRIS Calorific srl Italia. Vietato l'uso, divulgazione, riproduzione parziale/totale, se non autorizzati.